

The logo consists of a dark teal rectangle with a white, angular shape on its left side, resembling a stylized letter 'C' or a folded corner.


CURVA ABC

Insurmo






	2006	2007
	12,311	19,967
	2,602	4,272
	966	2,100
	775	1,824
	149	53
	924	1,877
	1,107	1,293
	25	1
		1.29

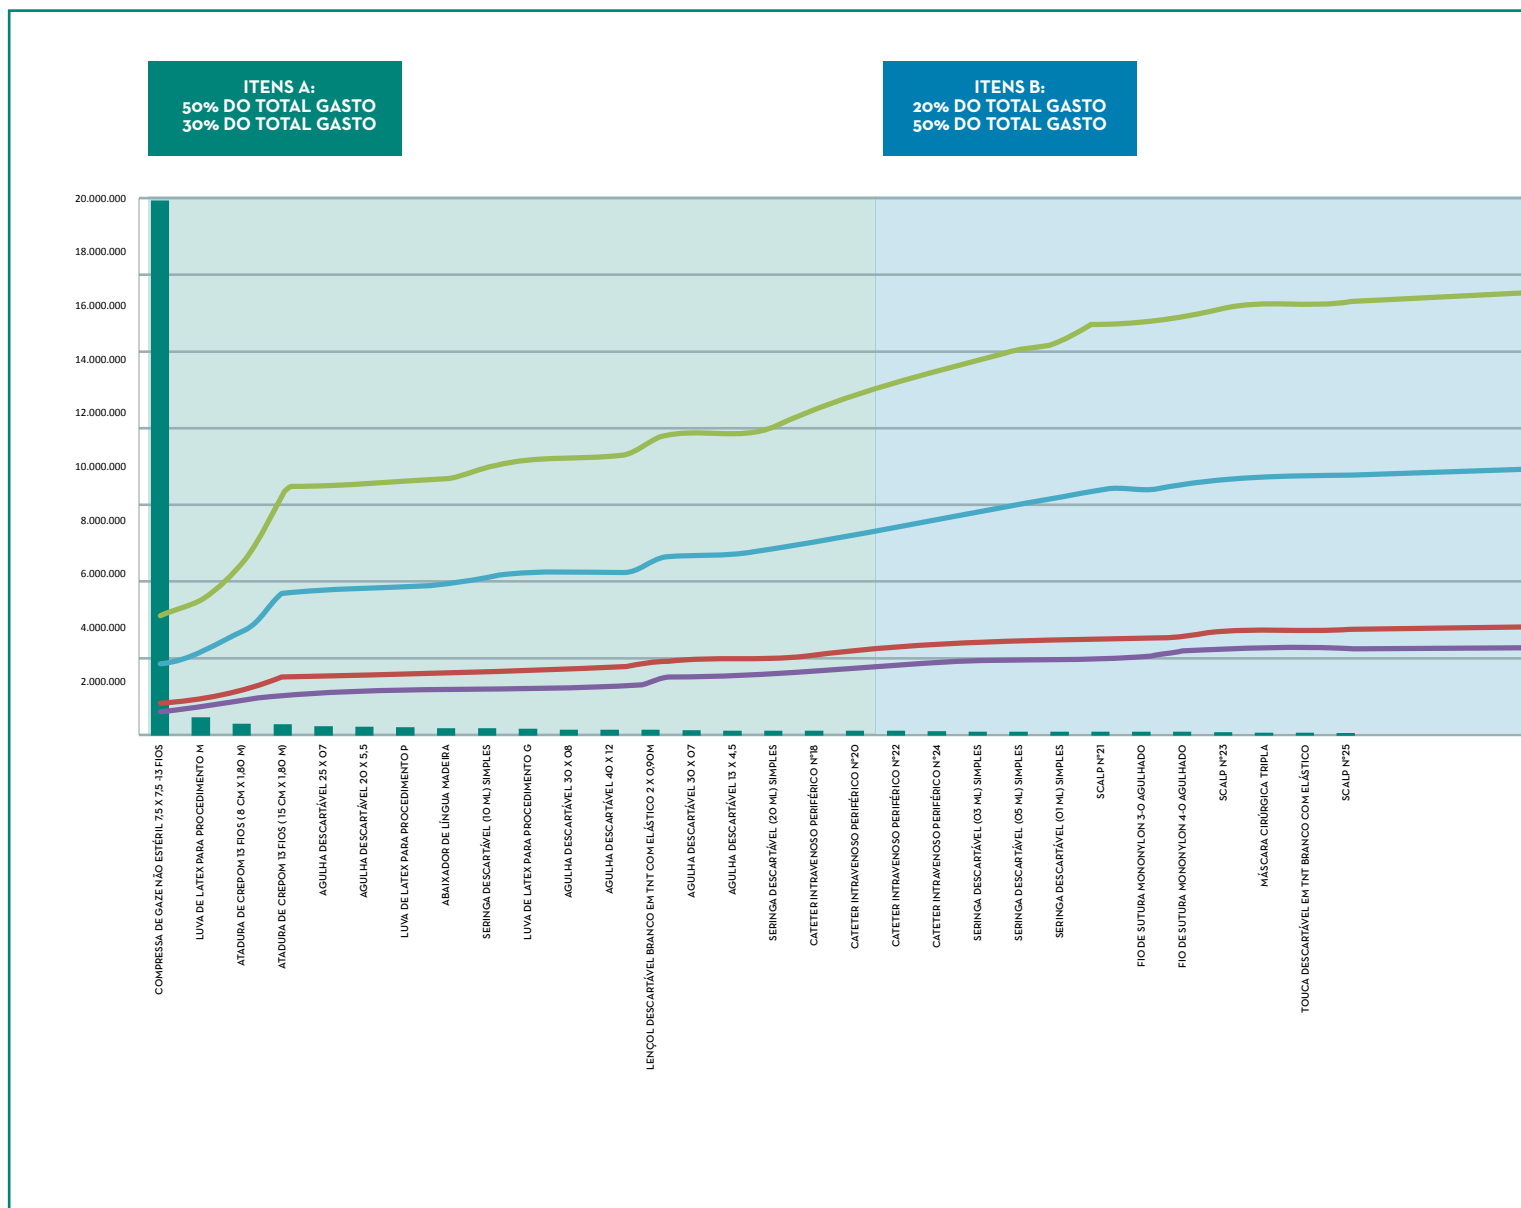

OS ITENS A SEGUIR, NÃO FORAM ENCONTRADOS NA BASE DO BPS, MOTIVO PELO QUAL NÃO FORAM INCLUIDOS NA CURVA ABC

- FRASCO COLETOR DE ESCARRO NÃO ESTÉRIL - 50 A 80 ML
- SERINGA DESCARTÁVEL TUBERCULINA 01 ML C/ AGULHA 13 X 4,5
- AVENTAL DESCARTÁVEL VERDE MANGA LONGA C/ ELÁSTICO
- DISPOSITIVO INTERMEDIÁRIO 2 VIAS (POLIFIX)
- AVENTAL DESCARTÁVEL VERDE SEM MANGA
- MÁSCARA N95/PFF-2 TUBERCULOSE
- FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE C/ INDICADOR 19 MM X 30M
- ADAPTADOR FRASCO DE SORO DESCARTÁVEL C/ TAMPÁ
- BOBINA PARA ECG 80 X 30
- PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250 MM X 100 M - BOBINA
- PAPEL PARA ECG MILIMETRADO - 216MM X 30M (BOBINA)
- GEL CONDUTOR P/ ECG - 2 LTS
- ESPAÇADOR BI VALVULADO DE 230 ML PARA USO EM PACIENTES ACIMA DE 2 ANOS
- BOBINA PARA ECG 48 X 30
- ESPAÇADOR BI VALVULADO DE 150 ML PARA USO EM PACIENTES ATE 2 ANOS
- FILME P/ RAIO-X DRYSTAR DT2B 35 X 43 CM (14" X 17") - CX C/ 100
- FILME P/ RAIO-X LASER DRY SD-Q 35 X 43 CM (14" X 17") - CX C/ 125
- FILME P/ RAIO-X LASER DRY SD-Q 25 X 30 CM (10" X 12") - CX C/ 125

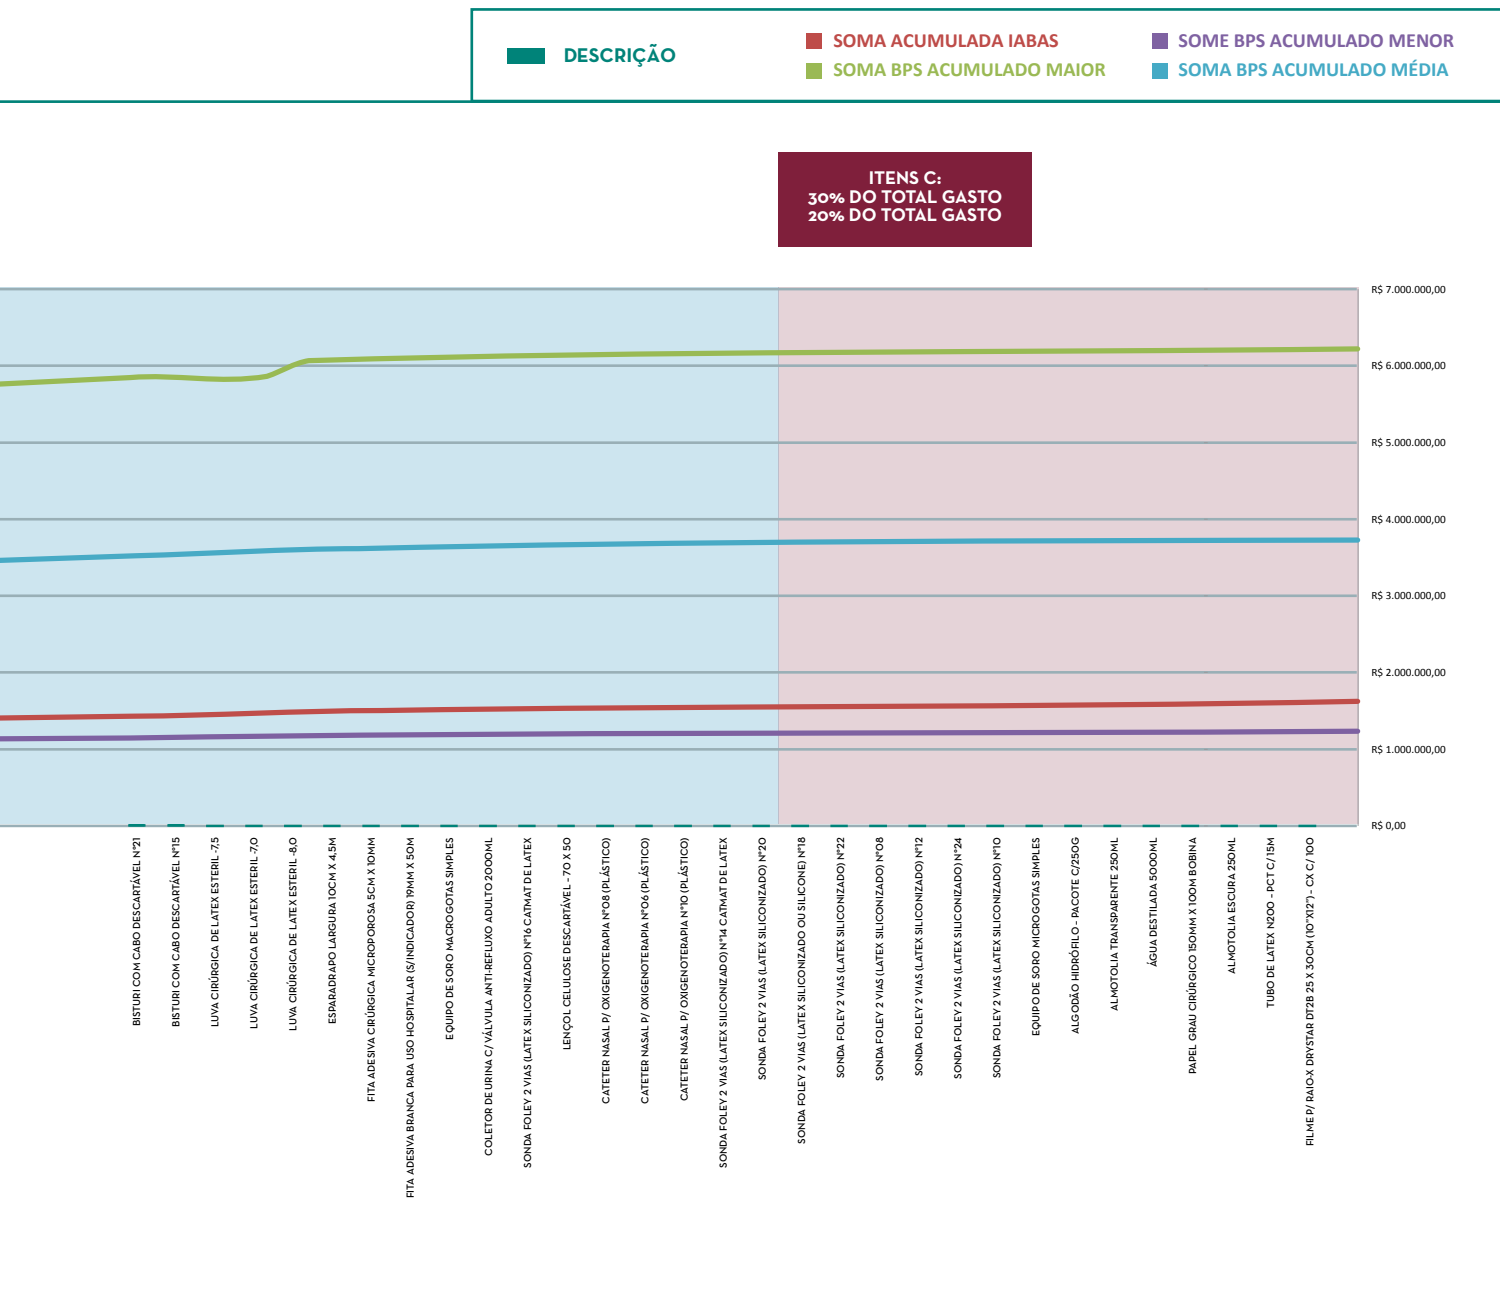


Curva ABC

A curva ABC facilita o controle do estoque de medicamentos e insumos e torna possível definir programas de compras com os fornecedores dos produtos, propiciando um diagnóstico confiável do consumo de medicamentos e dos insumos dentro das unidades administradas pelo IABAS.

Este método possibilita a redução do custo orçamentário, contribuindo para a elaboração de programas de uso racional dos medicamentos e insumos, favorecendo a economia de gastos nas farmácias das UPAs e almoxarifados das unidades.

Os parâmetros para a elaboração da curva foram:


- O período de 01/jan a 31/out 2014.
- A base de preços SIASG, disponível no site <<http://bps.saude.gov.br>>.
- Os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais; estados do Sul e estados do Norte, nesta ordem.
- Coleta do maior e menor preço, obtendo a média, e o “preço IABAS”, que totaliza as quatro linhas de curva.

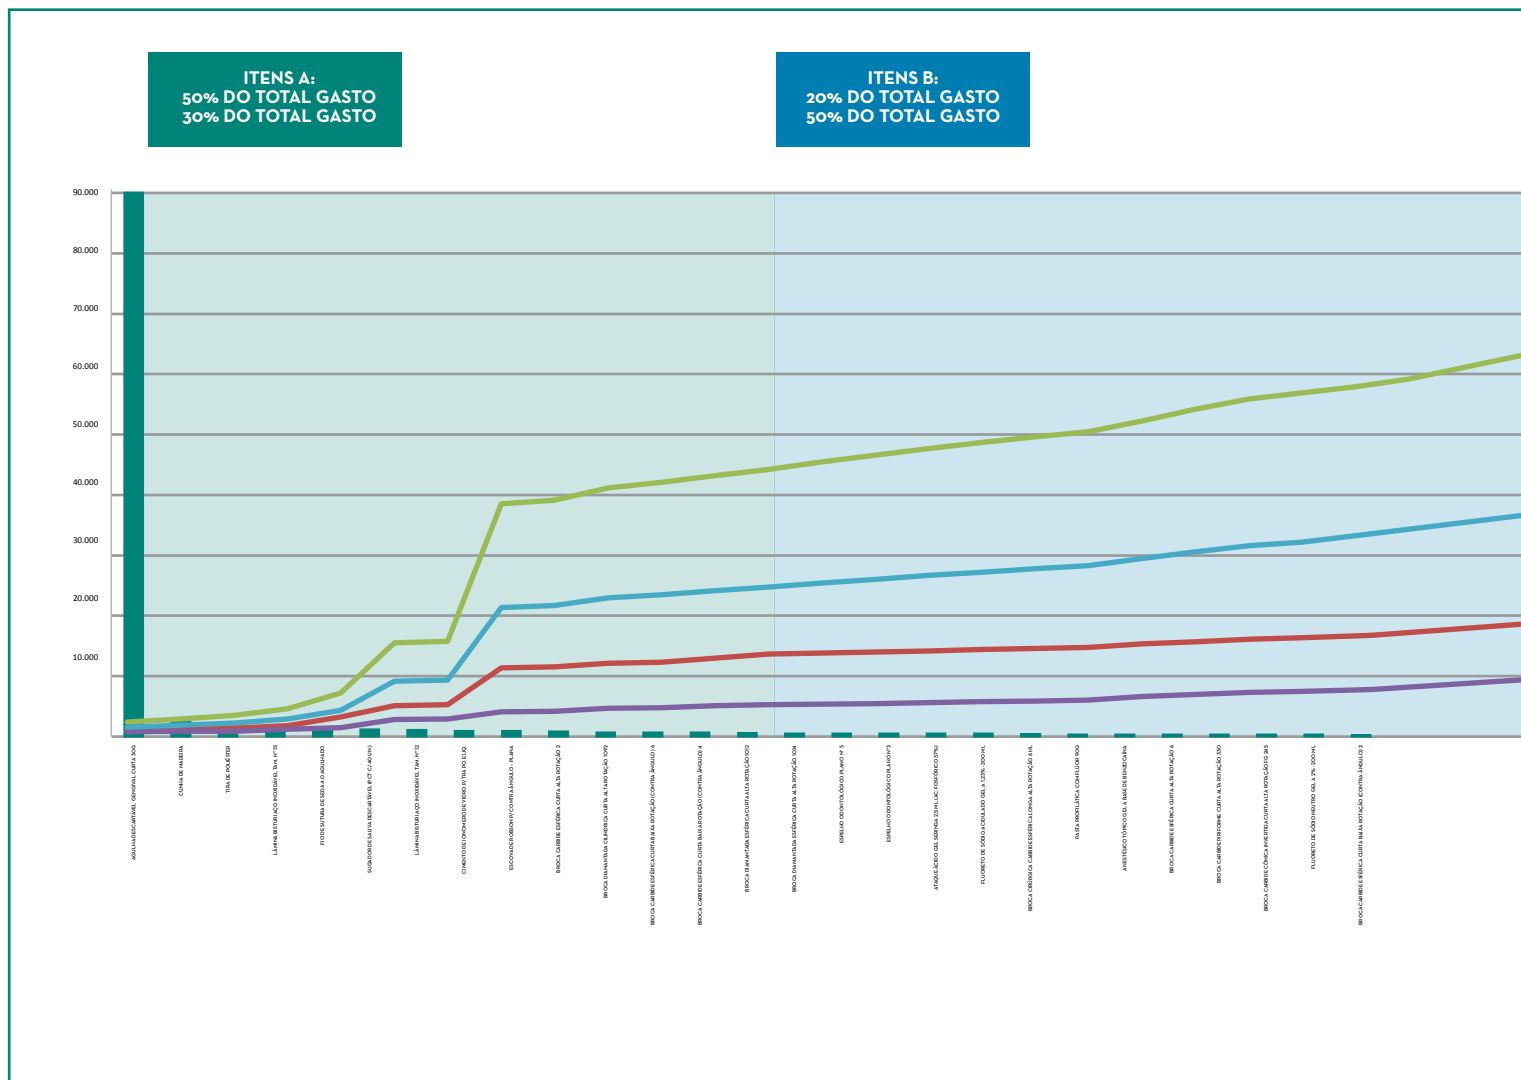

OS ITENS A SEGUIR, NÃO FORAM ENCONTRADOS NA BASE DO BPS, MOTIVO PELO QUAL NÃO FORAM INCLUIDOS NA CURVA ABC


- AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL LONGA -27 G
- TIRA DE LIXA P/ COMPÓSITO (CARTELA C/ 150 UND)
- ROLETE DE ALGODÃO (PCT C/ 100 UND)
- FILME TRANSPARENTE DE PVC - 28 CM X 30 M
- DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE MAT. ES-TÉTICOS (CX C/ 50 UND)
- SISTEMA DE AMÁLGAMA EM CÁPSULA C/ 1 DOSE (POTE C/ 50 UND)
- PONTA APLICADORA P/ AGENTE DE UNIÃO (TIPO MICROBRUSH - CX C/ 100 UND)
- ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% C/ VASO - TUBETE 1,8 ML (CX C/ 50 UND)
- TIRA DE LIXA DE AÇO - CARTELA C/ 12 UNIDADES

- EUGENOL (LÍQUIDO) 20ML
- ADESIVO AGENTE DE UNIÃO ESMALTE DENTINA HIDROFÍLICO A BASE DE ÁLCOOL
- CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO (PO) 50GR
- SODA CLORADA 1 LT
- FIO DENTAL - ROLO DE 100M
- COMPÓSITO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDO A3,5
- COMPÓSITO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDO A2
- COMPÓSITO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDO B3
- COMPÓSITO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDO A3
- FENOL CANFORADO
- EXTIRPA NERVOS 25/40 25MM (BLISTER C/10 UND)
- COMPÓSITO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDO C2

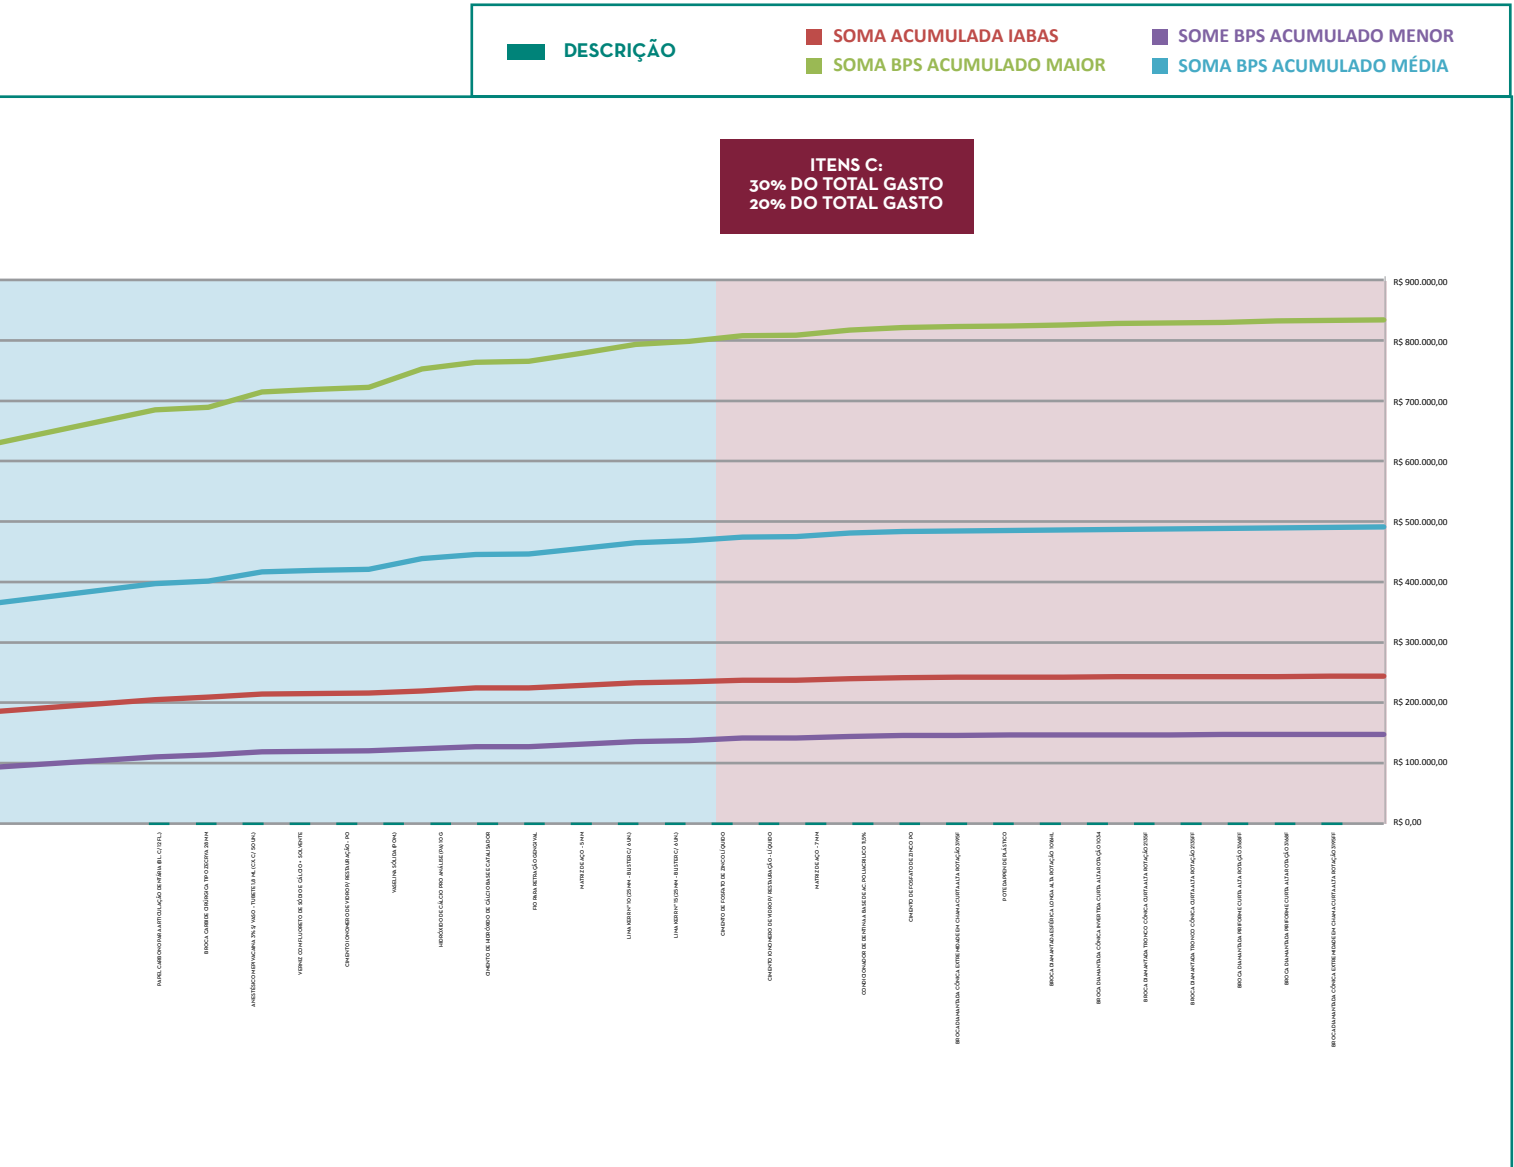

Curva ABC

- PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA
- ESCOVA DE AÇO C/ CABO PLÁSTICO P/ LIMPEZA DE BROCAS
- BROCA CARBIDE CIRÚRGICA TIPO ZECRYA 23MM
- COMPOSITO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDO A3,5-O (OPACO)
- TRICRESOLFORMALINA
- BROCA CARBIDE PIRIFORME PONTA ATIVA LONGA ALTA ROTAÇÃO 331L
- FORMOCRESOL - 10 ML
- EXTIRPA NERVOS 21MM (BLISTER C/10 UND)
- PONTAS DE SILICONE P/ ACABAMENTO E POLIMENTO P/ AMÁLGAMA (CX C/ 08 UND)
- VERNIZ PROTETOR DE RESTAURAÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO
- ABRIDOR DE BOCA
- ÓLEO LUBRIFICANTE P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO SPRAY 100ML
- PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML
- PONTAS DE SILICONE P/ ACABAMENTO E POLIMENTO P/ COMPOSITO - 2 ABRASIVIDADES (CX C/ 08 UND)
- MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO
- PEDRA DE ARKANSAS
- PLACA DE VIDRO 10 MM
- SERINGA CENTRIX PARA INSERÇÃO DE MATERIAL RESTAURADOR
- PORTA AMÁLGAMA DE TEFLON
- ÓCULOS DE PROTEÇÃO

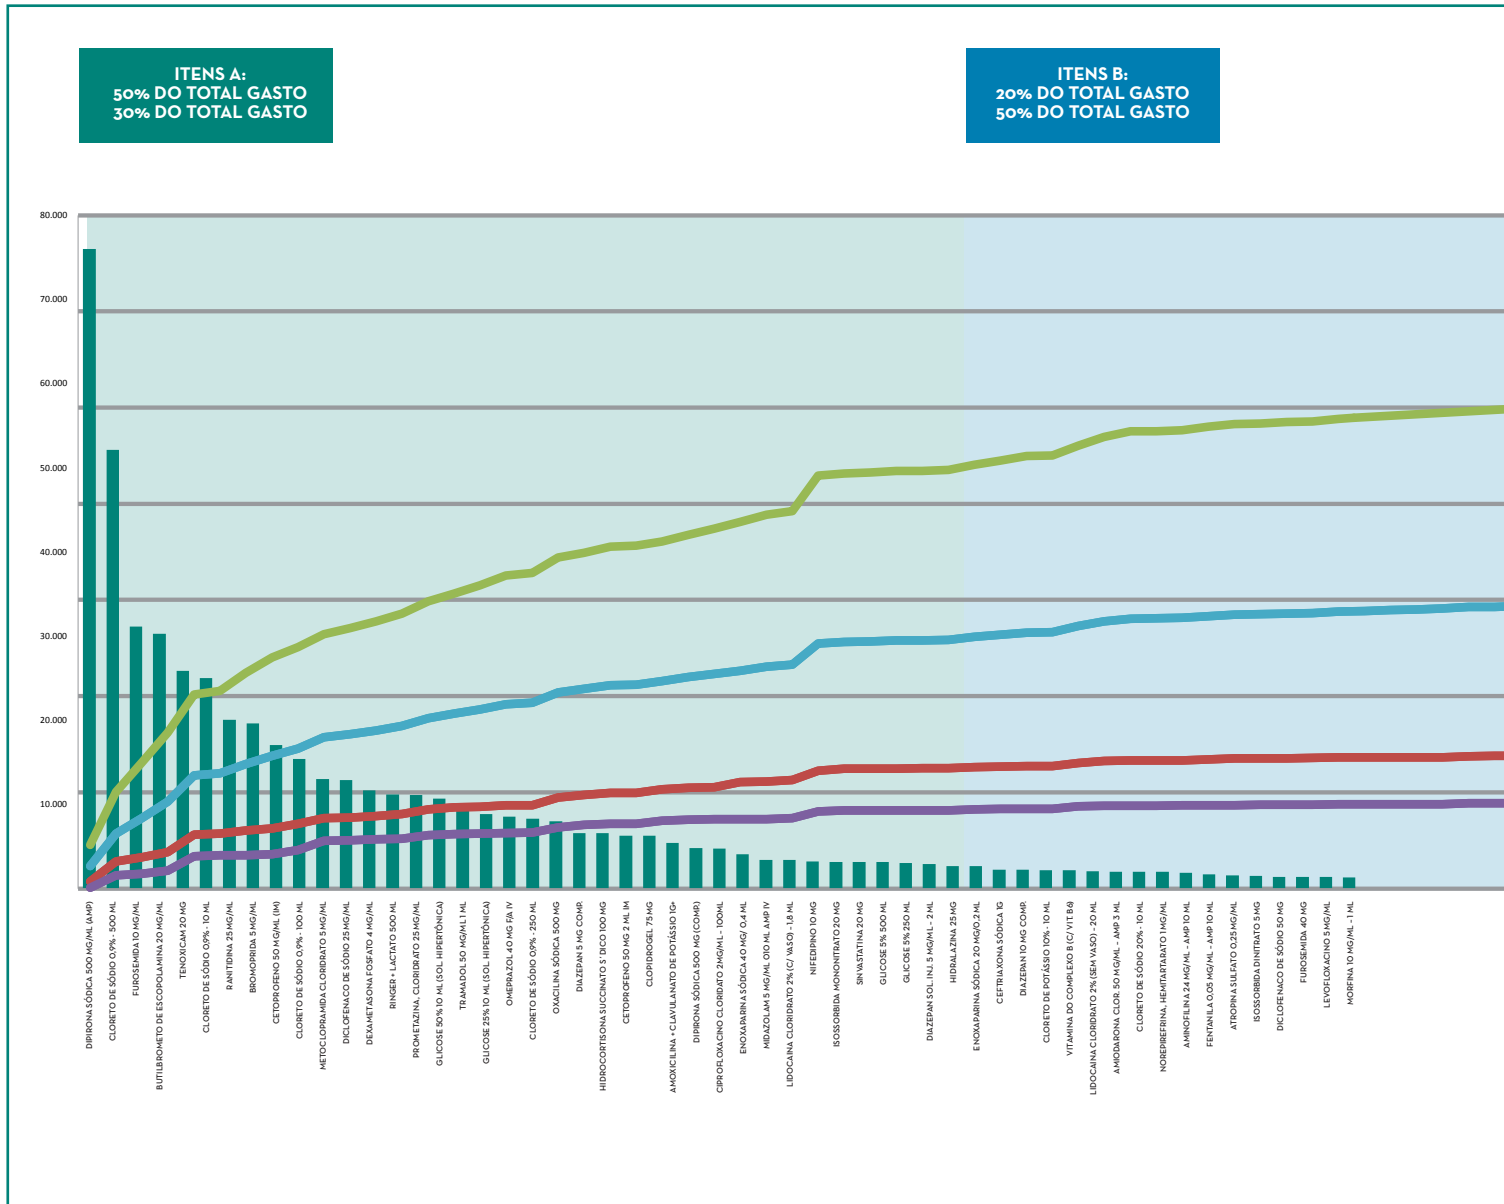

OS ITENS A SEGUIR, NÃO FORAM ENCONTRADOS NA BASE DO BPS, MOTIVO PELO QUAL NÃO FORAM INCLUIDOS NA CURVA ABC

- ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML
- HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG
- ANESTÉSICO CITOCAÍNA 3%
- ÁGUA PARA INJEÇÃO 250 ML (FRASCO)
- SORO FISIOLÓGICO 250ML
- ADRENALINA 1 MG/ML
- ACETILCISTEÍNA 10 MG/ML
- ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% C/ VASO - TUBETE 1,8 ML (CX C/ 50 UND)
- ÁGUA PARA INJEÇÃO 250 ML
- ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (DERSANI, DERMAL)
- VITAMINA K 10 MG/ML
- DOBUTAMINA CLORIDRATO 250 MG / 20 ML
- DOPAMINA 50 MG / 10 ML
- ÓLEO MINERAL - 100 ML
- NITROGLICERINA 50MG 10ML
- NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25 MG/ML
- FENTANILA 0,05 MG / 0,2 ML
- NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML

■ DESCRIÇÃO
 ■ SOMA ACUMULADA IABAS
 ■ SOME BPS ACUMULADO MENOR
 ■ SOMA BPS ACUMULADO MÉDIA
 ■ SOMA BPS ACUMULADO MAIOR

ITENS C:
30% DO TOTAL GASTO
20% DO TOTAL GASTO

